



# KLATKA PÓŁNOCNA III PIĘTRO

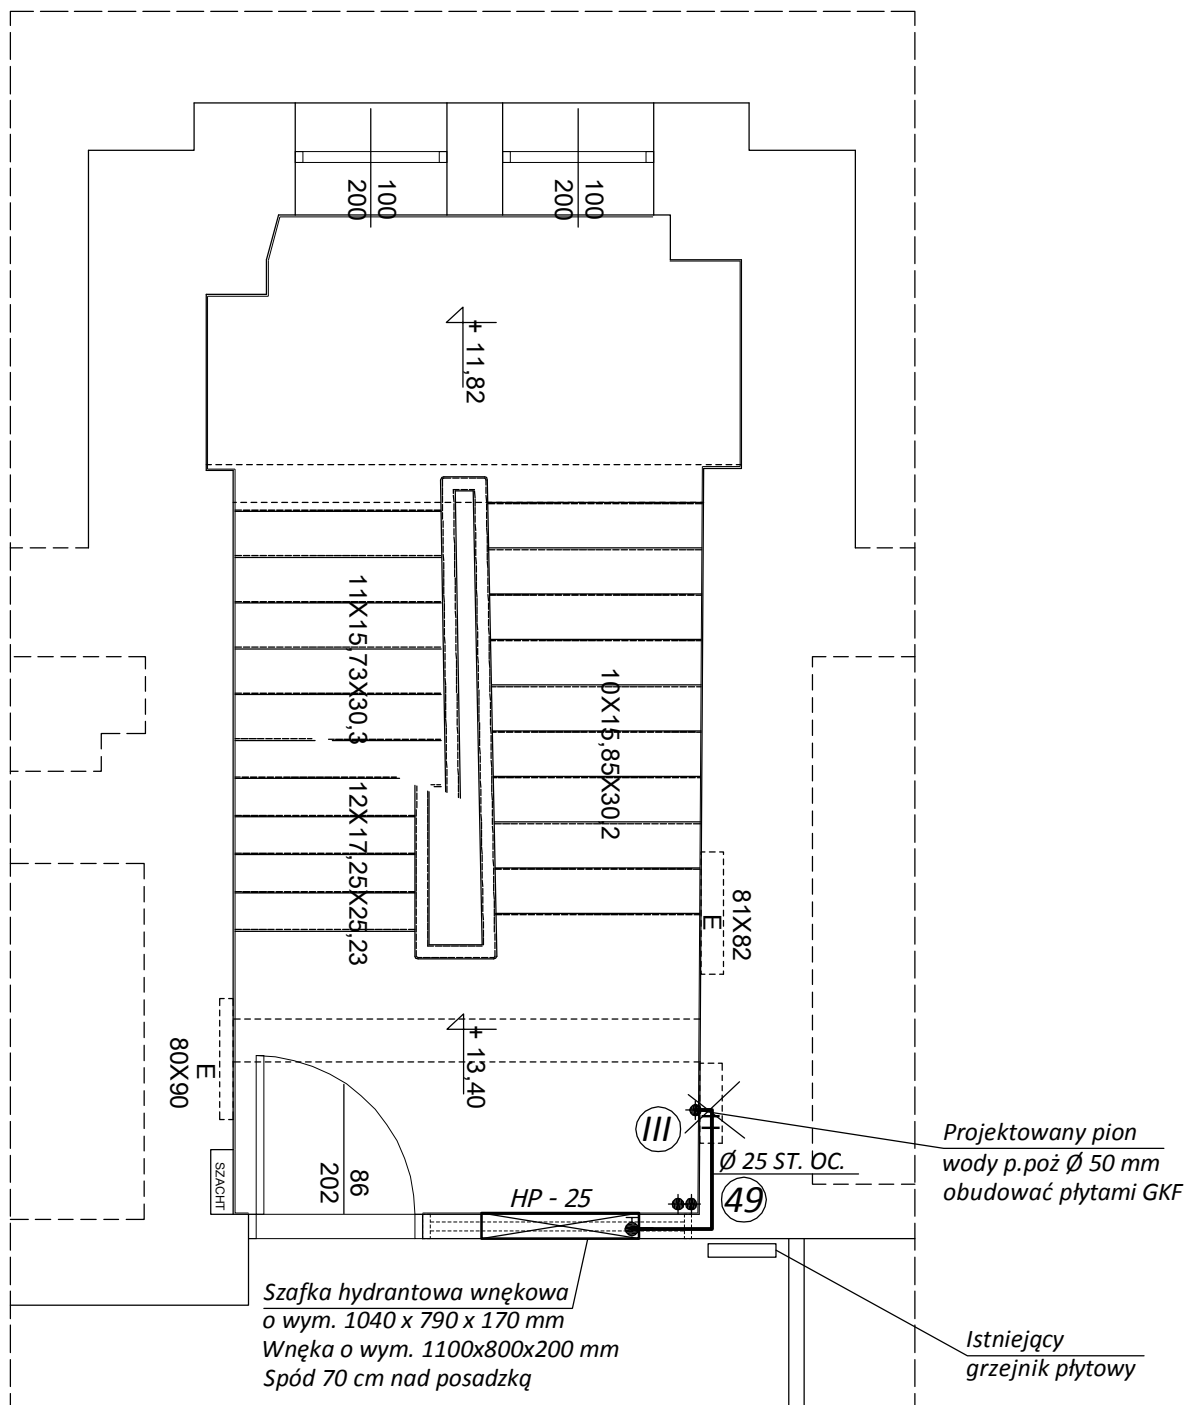

## UWAGA:

Ścianka za plecami skrzynki hydrantu od strony klatki schodowej powinna odpowiadać odporności ogniowej EI 60

 <p>INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO Rzeszów, ul. Partyzantów 1a pok. 220 tel/fax 17 86 12 162, 601 625 505</p>		<p>TEMAT:</p> <p><b>PRZEBUDOWA I REMONT KLATEK SCHODOWYCH W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY P.POŻ. I CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU GŁÓWNYM "A" SZPITALA SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/ 7 OBR. 213</b></p>	
<p>STADIUM:</p> <p><b>PROJEKT BUDOWLANY</b></p>		<p>NAZWA RYSUNKU:</p> <p><b>KLATKA PÓŁNOCNA-III PIĘTRO</b></p>	
<p>SKALA:</p> <p><b>1: 50</b></p>		<p>NUMER RYSUNKU:</p> <p><b>12</b></p>	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Eugeniusz Basiak	S- 279/89	04.2015
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Grzegorz Buczek	POK/0011/PWOS/11	04.2015