



# KLATKA POŁUDNIOWA II PIĘTRO

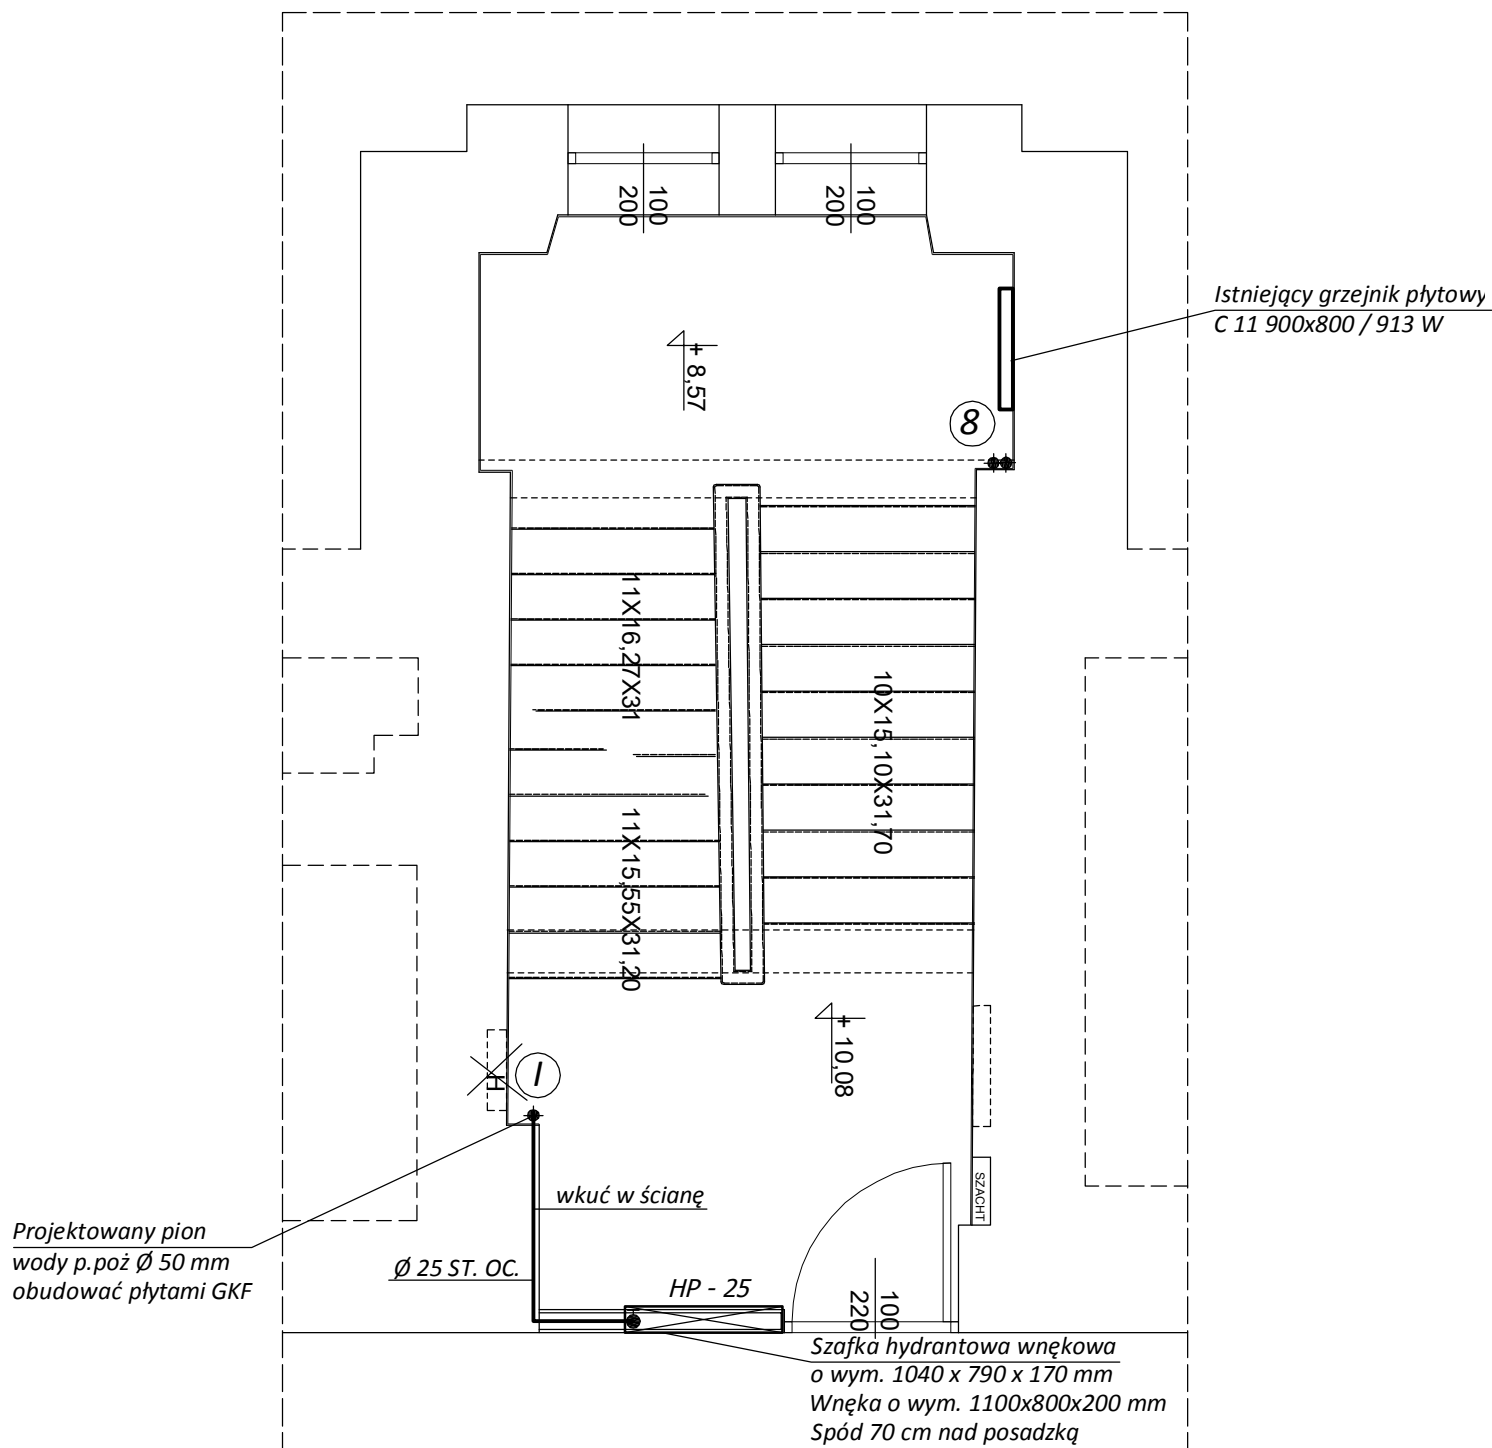

## UWAGA:

Ścianka za plecami skrzynki hydrantu  
od strony klatki schodowej  
powinna odpowiadać odporności  
ogniowej EI 60

 <p>INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANIE, WYKONANSTWO Rzeszów, ul. Partyzantów 1a pok. 220 tel/fax 17 86 12 162, 601 625 505</p>	<p>TEMAT:</p> <p><b>PRZEBUDOWA I REMONT KLATEK SCHODOWYCH W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY P.POŻ. I CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU GŁÓWNYM "A" SZPITALA SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/ 7 OBR. 213</b></p>
<p>STADIUM:</p> <p><b>PROJEKT BUDOWLANY</b></p>	<p>NAZWA RYSUNKU:</p> <p><b>KLATKA POŁUDNIOWA- II PIĘTRO</b></p>
<p>SKALA:</p> <p><b>1: 50</b></p>	<p>NUMER RYSUNKU:</p> <p><b>17</b></p>
<p>PROJEKTOWAŁ:</p> <p><b>inż. Eugeniusz Basiak</b></p>	<p>S- 279/89</p> <p>04.2015</p>
<p>SPRAWDZIŁ:</p> <p><b>mgr inż. Grzegorz Buzek</b></p>	<p>PNK/0044/PW/05/14</p> <p>01.2015</p>