


KLATKA PÓŁNOCNA PODDASZE

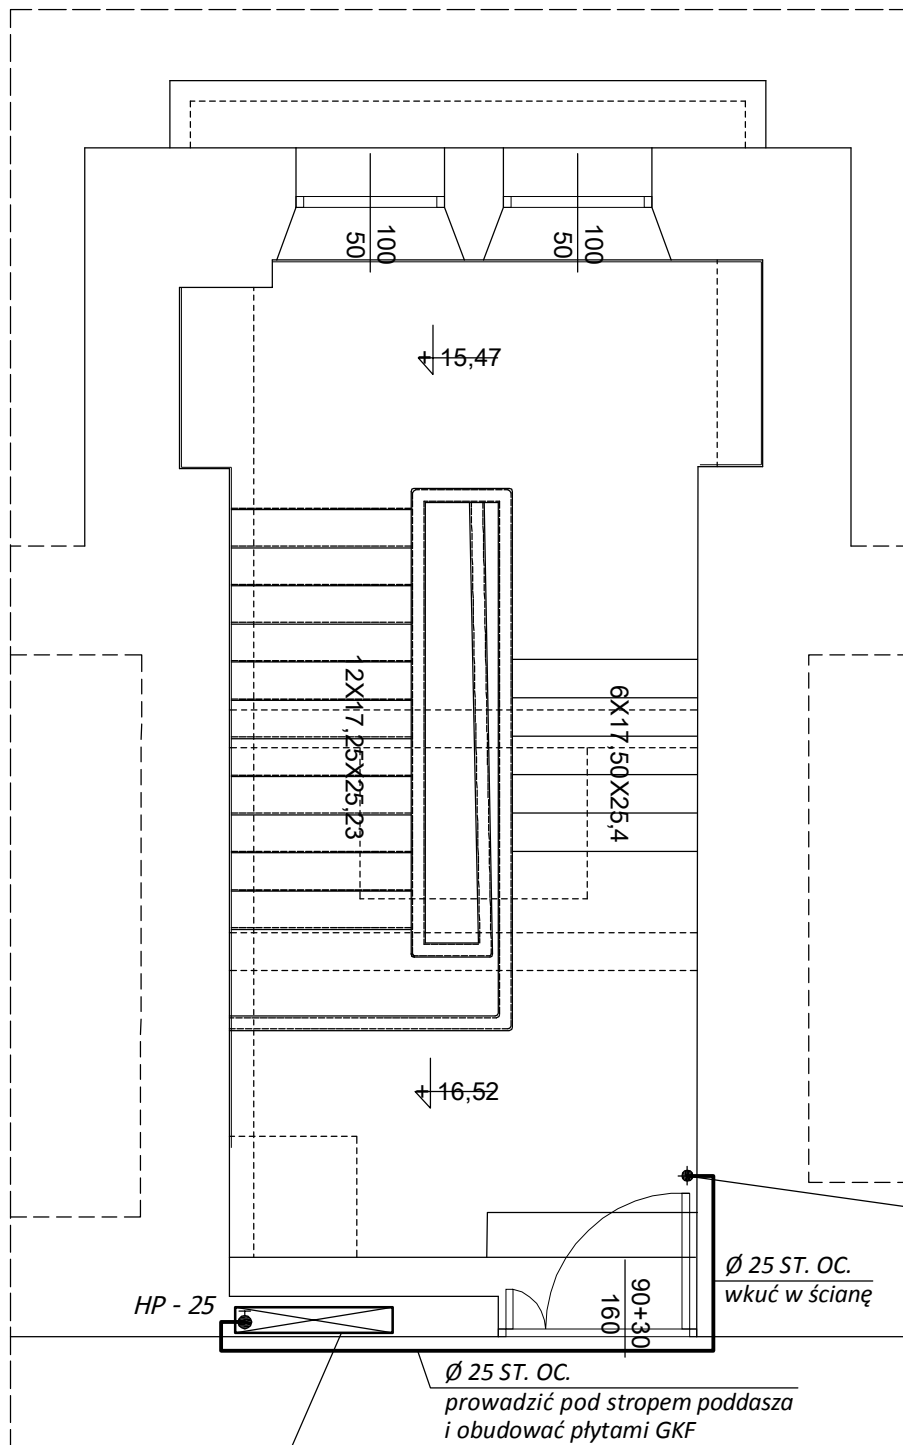


Szafka hydrantowa węgkowa
o wym. 1040 x 790 x 170 mm
Wnęka o wym. 1100x800x200 mm
Spód 70 cm nad posadzką

Projektowany pion
wody p.poż Ø 50 mm
obudować płytami GKF

Ø 25 ST. OC.
wkuć w ścianę

Ø 25 ST. OC.
prowadzić pod stropem poddasza
i obudować płytami GKF

 <p>INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANIE, WYKONANSTWO Rzeszów, ul. Partyzantów 1a pok. 220 tel/fax: 17 86 12 162; 601 625 005</p>		<p>TEMAT:</p> <p>PRZEBUDOWA I REMONT KŁATEK SCHODOWYCH W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY P.POŻ. I CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU GŁÓWNYM "A" SZPITALA SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/ 7 OBR. 213</p>	
<p>STADIUM:</p> <p>PROJEKT BUDOWLANY</p>		<p>NAZWA RYSUNKU:</p> <p>KLATKA PÓŁNOCNA- PODDASZE</p>	
<p>SKALA:</p> <p>1: 50</p>		<p>NUMER RYSUNKU:</p> <p>13</p>	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Eugeniusz Basiak	S- 279/89	04.2015
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Grzegorz Buczek	PDK/0011/PWOS/11	04.2015