


KLATKA POŁUDNIOWA PARTER



UWAGA:

Ścianka za plecami skrzynki hydrantu
od strony klatki schodowej
powinna odpowiadać odporności
ogniowej EI 60

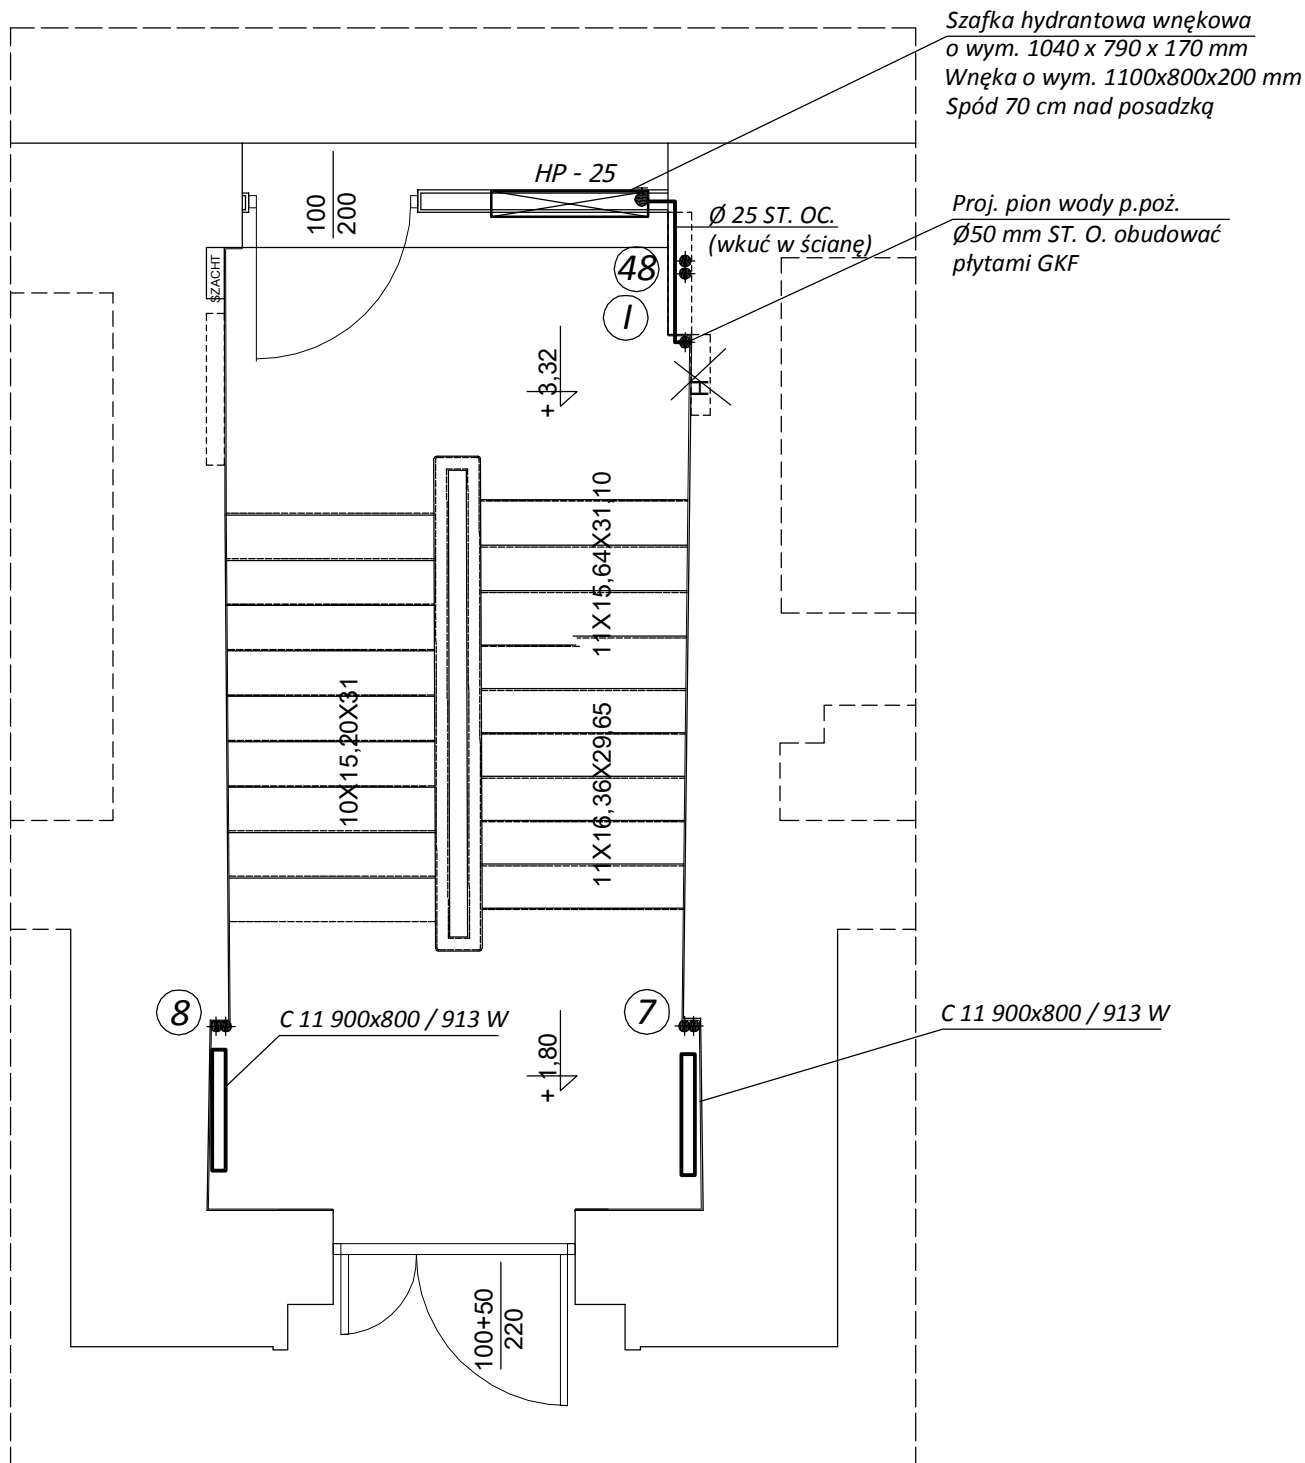

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTOWANIE, WYKONANSTWO
Rzeszów, ul. Partyzantów 1a pok. 220
tel/fax 17 86 12 162, 601 625 505

TEMAT:

PRZEBUDOWA I REMONT KLATEK SCHODOWYCH W
ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY P.POŻ. I
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU GŁÓWNYM "A"
SZPITALA SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY ULICY
KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/ 7
OBR. 213

NAZWA RYSUNKU:

KLATKA POŁUDNIOWA-
PARTER

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

NUMER RYSUNKU:

15

SKALA:

1: 50

PROJEKTOWAŁ: inż. Eugeniusz Basiak

S- 279/89

04.2015

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Eugeniusz Basiak

PNK/0044/PW/05/14

01.2015