


# KLATKA POŁUDNIOWA PARTER

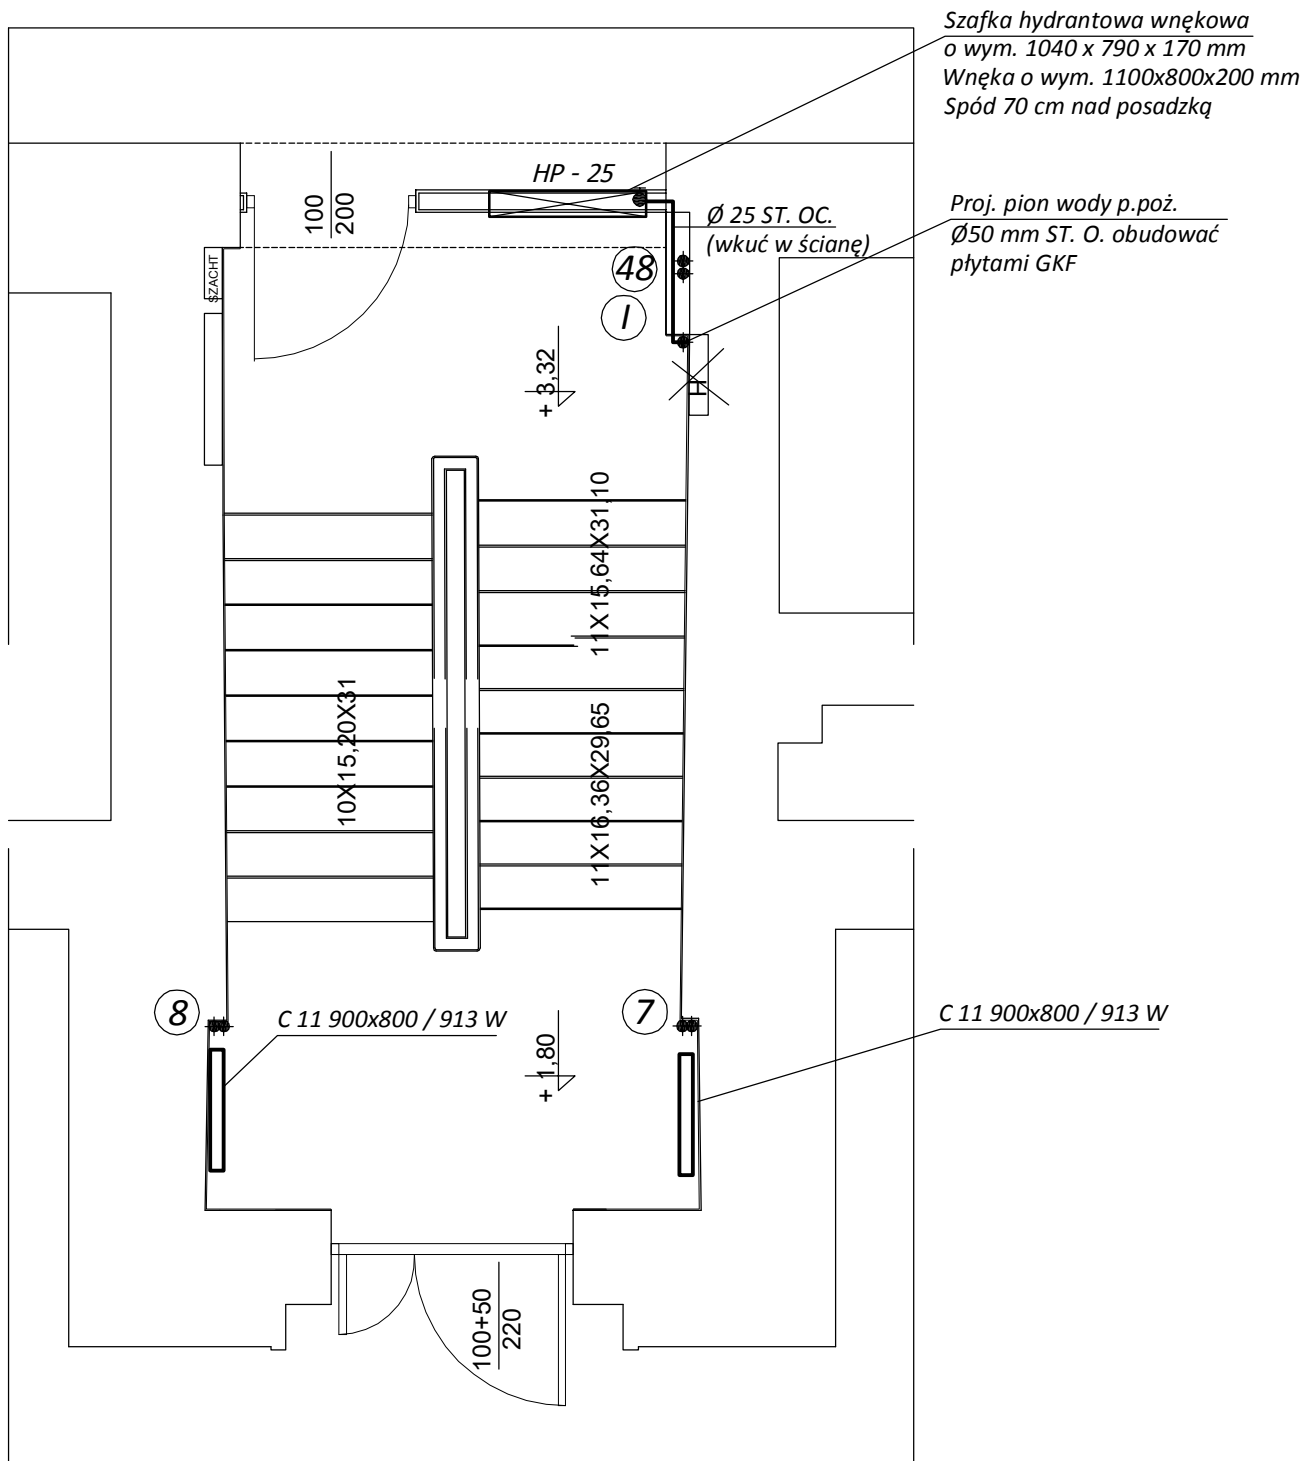

## UWAGA:

Ścianka za plecami skrzynki hydrantu  
od strony klatki schodowej  
powinna odpowiadać odporności  
ogniowej EI 60

**EBG**  
INSTALACJE SANITARNE  
PROJEKTOWANIE, WYKONANSTWO  
Rzeszów, ul. Partyzantów 1a pok. 220  
tel/fax 17 86 12 162, 601 625 505

## TEMAT:

PRZEBUDOWA KŁATEK SCHODOWYCH (W ZAKRESIE  
INSTALACJI ORAZ ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH  
Z ZASTOSOWANIEM NOWYCH STANDARDÓW WYKOŃCZENIA  
WNĘTRZ) W BUDYNKU GŁÓWNYM "A" SZPITALA SP ZOZ MSW  
W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID.  
1213/1, 1213/5, 1213/ 7 OBR. 213

## NAZWA RYSUNKU:

KLATKA POŁUDNIOWA-  
PARTER - INST. C.O I P.POŻ.

## STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

## NUMER RYSUNKU:

15

## SKALA:

1: 50

PROJEKTOWAŁ: inż. Eugeniusz Basiak

S- 279/89

04.2015

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Grzegorz Buczek

PKD/0011/PW05/11

04.2015