


ZESTAWIENIE POMIESZCZEN	
0.1	MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH
49.79m²	WYKŁADZINA PVC
0.2	POKÓJ KIEROWNIKA
11.06m²	WYKŁADZINA PVC
0.3	EKSPEDYCJA
13.67m²	WYKŁADZINA PVC
0.4	SŁUŻA UMYWALNIKOWO - FARTUCHOWA
3.54m²	WYKŁADZINA PVC
0.5	STACJA UZDATNIANIA WODY
4.84m²	WYKŁADZINA PVC
0.6	POM. PRZYGOTOWANIA PAKIETÓW
112.78m²	WYKŁADZINA PVC
0.7	MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJN.
3.81m²	WYKŁADZINA PVC
0.8	KABINA WC
1.65m²	POSADZKA GRESOWA

0.16	ŁAZIENKA PERSONELU
4.58m²	POSADZKA GRESOWA
0.17	POMIESZCZENIE SOCJALNE
14.53m²	WYKŁADZINA PVC
0.18	MAGAZYN TESTÓW
5.02m²	WYKŁADZINA PVC
0.19	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
2.19m²	WYKŁADZINA PVC
0.20	KOMUNIKACJA
51.78m²	WYKŁADZINA PVC
0.21	POKÓJ SZKOLEN
10.27m²	POSADZKA GRESOWA
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 371,65m²	

0.9	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
2.08m²	POSADZKA GRESOWA
0.10	SŁUŻA UMYWALNIKOWO - FARTUCHOWA
3.91m²	WYKŁADZINA PVC
0.11	PRZYJĘCIE MATERIAŁU
49.81m²	POSADZKA GRESOWA
0.12	POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW
7.06m²	POSADZKA GRESOWA
0.13	POMIESZCZENIE SUSZENIA WÓZKÓW
7.06m²	POSADZKA GRESOWA
0.14	SZATNIA PRACOWNIKÓW
7.86m²	POSADZKA GRESOWA
0.15	KOMUNIKACJA
4.34m²	POSADZKA GRESOWA

0.16	ŁAZIENKA PERSONELU
4.58m²	POSADZKA GRESOWA
0.17	POMIESZCZENIE SOCJALNE
14.53m²	WYKŁADZINA PVC
0.18	MAGAZYN TESTÓW
5.02m²	WYKŁADZINA PVC
0.19	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
2.19m²	WYKŁADZINA PVC
0.20	KOMUNIKACJA
51.78m²	WYKŁADZINA PVC
0.21	POKÓJ SZKOLEN
10.27m²	POSADZKA GRESOWA
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 371,65m²	

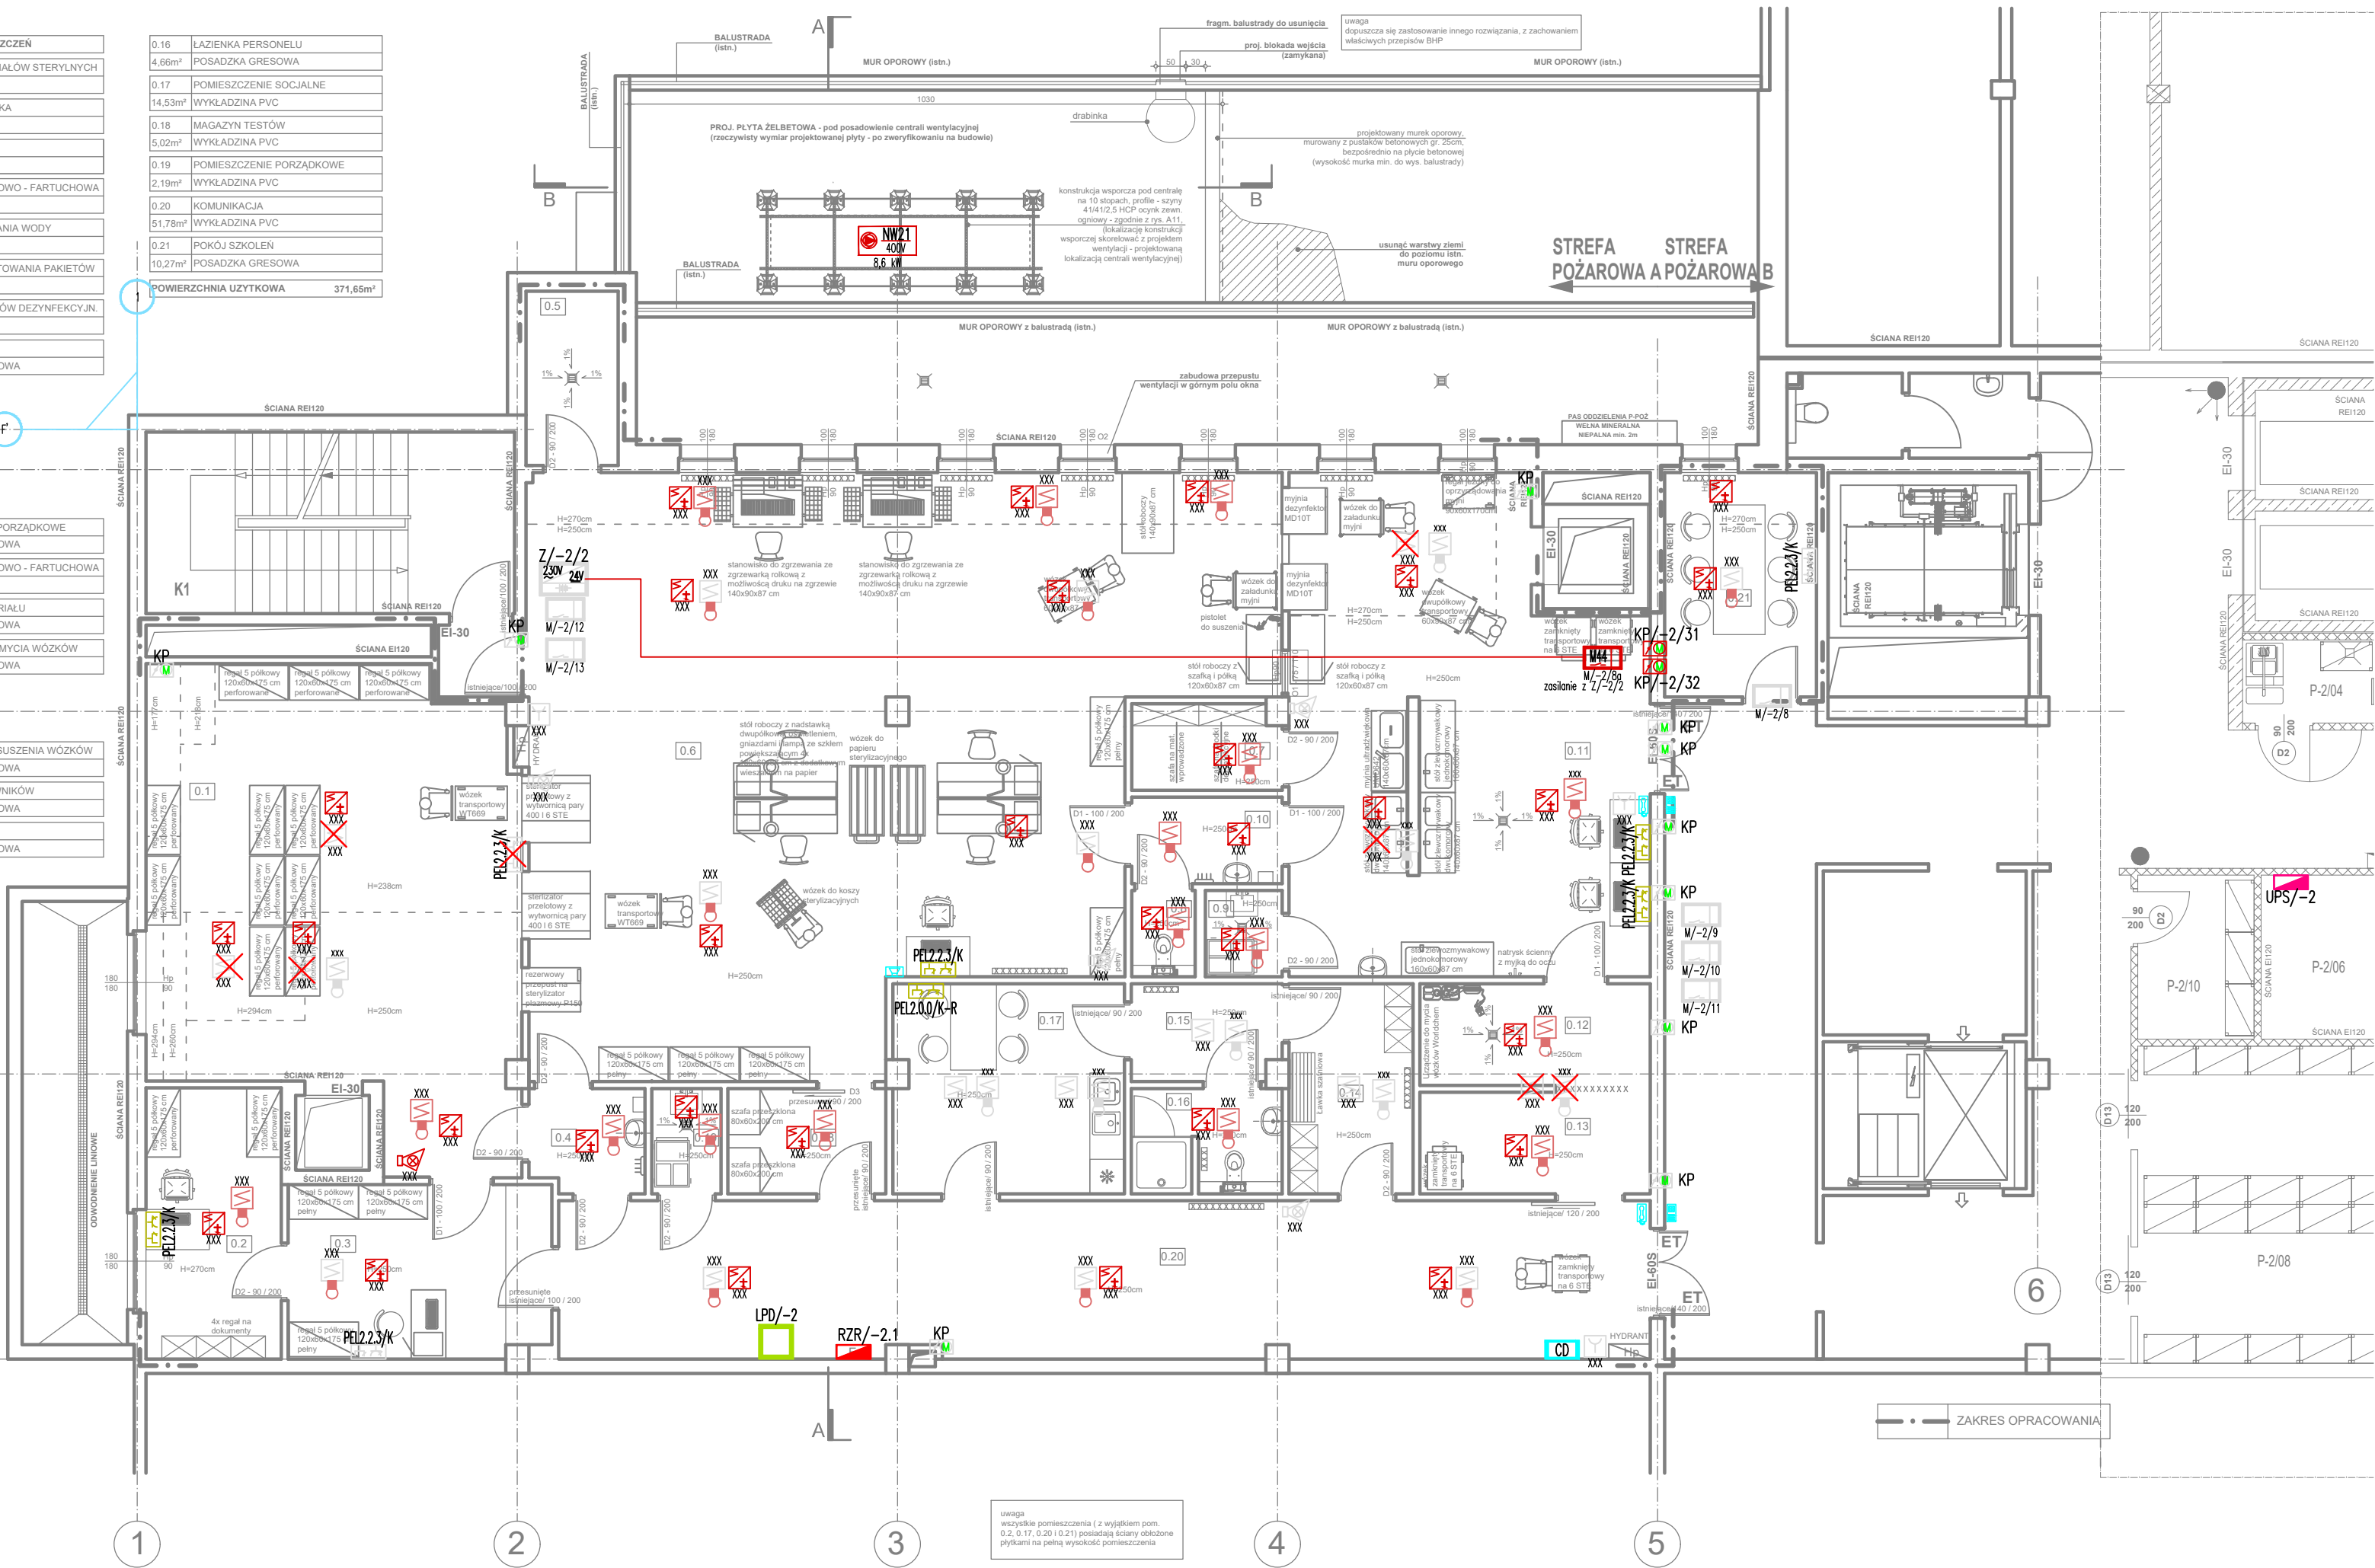


- LEGENDA:
- CSP CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
 - XXX RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
 - XXX CZUJKA DYMU – WIEŁOSENSOROWA
 - XXX CZUJKA DYMU – OPTYCZNA
 - XXX WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI
 - XXX MODUŁ x-WĘJŚĆ/y-WYJŚĆ
 - XXX SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY
 - XXX SIŁOWNIK KLAPY PPOŻ
 - LPD/-2 SZAFKA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
 - PEL223/K LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY
 - Punkt elektryczno-logiczny, montaż w kanale instalacyjnym, zestaw gniazd: -3x gniazda RJ45 kat.6
 - Punkt elektryczno-logiczny, montaż w kanale instalacyjnym, zestaw gniazd: -1x adapter do gniazd RG-6
 - CD CENTRALA DOMOFONOWA
 - PANEL WYWOŁAŃ
 - UNIFON
 - UPS
 - CENTRALA WENTYLACYJNA

- LEGENDA:
- PC POMPA CIEPŁA

UWAGA
KOŁOREM SZARYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE
ELEMENTY/URZĄDZENIA

UWAGA
KOŁOREM SZARYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE
ELEMENTY/URZĄDZENIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL.: 32 738 01 35			
TEMAT RYSUNKU:	Plan instalacji niskoprądowej	DATA:	MAJ 2022
OBIEKT:	SP ZOZ MSWIA RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 16, RZESZÓW PIWNIKA	NR PROJ.:	PA/1(292)/22
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ELEKTR. ŁUKASZ WAWRZCZEK NR UPRAWNIEN: SLK/5604/PWBE/15	SKALA:	1:100
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ELEKTR. MIROSLAW KUNA NR UPRAWNIEN: SLK/1072/PWBE/05	NR RYS.:	IN-201




LEGENDA:

PC... POMPA CIEPŁA

UWAGA
KOLOREM SZARYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE
ELEMENTY/URZĄDZENIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL.: 32 738 01 35			
TEMAT RYSUNKU:	Plan instalacji niskoprądowej. Rzut 1 piętra.	DATA:	MAJ 2022
OBIEKT:	SP ZOZ MSWIA RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 16, RZESZÓW PIWNICA	NR PROJ.:	PA/1(292)/22
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ELEKTR. ŁUKASZ WAWRZYCZEK NR UPRAWNIENI: SLK/5604/PWBE/15	SKALA:	1:100
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ELEKTR. MIROSLAW KUNA NR UPRAWNIENI: SLK/1072/PWOE/05	NR RYS.:	IN-202



LEGENDA:



AGREGAT SKRAPLAJĄCY

UWAGA
KOLOREM SZARYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE
ELEMENTY/URZĄDZENIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL.: 32 738 01 35			
TEMAT RYSUNKU:	Plan instalacji niskoprądowej. Rzut 4 piętra.	DATA:	MAJ 2022
OBIEKT:	SP ZOZ MSWIA RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 16, RZESZÓW PIWNICA	NR PROJ.:	PA/1(292)/22
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ELEKTR. ŁUKASZ WAWRZYCZEK NR UPRAWNIEN: SLK/5604/PWBE/15	SKALA:	1:100
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ELEKTR. MIROSLAW KUNA NR UPRAWNIEN: SLK/1072/PWOE/05	NR RYS.:	IN-203